


ADIABATINIS ORTAKINIS ORO DRĖKINTUVAS

H200



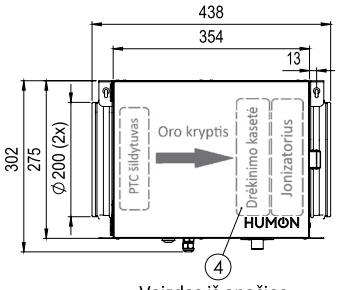





1 - Tiekiamo vandens pajungimas
2 - Drenažo pajungimas
3 - Įvadinio kabelio jungtis
4 - Drėkinimo kasetė
5 - PTC elektrinis pašildytuvas
6 - Temperatūros ir drėgmės jutiklis T2
7 - Tiekiamo oro T1 jutiklio pajungimas
8 - Lauko oro T3 jutiklio pajungimas
9 - Ištraukiamo oro T4 jutiklio pajungimas


APRAŠYMAS

HUMON ortakinis, adiabatiniu principu veikiantis tiekiamo oro drėkintuvas, skirtas mažų ir vidutinių patalpų, tokių kaip gyvenamieji namai, butai ir biurai, drėkinimui. Šio įrenginio oro drėkinimas yra pagrįstas natūraliais garavimo procesais. Tinkamą elektros tiekimą, gėlo vandens padavimą, drenažo nuvedimą turėtų užtikrinti užsakovas. Visais atvejais prietaisas montuojamas vėdinimo sistemos tiekiamo oro atšakoje tarp vėdinimo įrenginio ir oro padavimo į patalpas. HUMON įrenginio paskirtis – užtikrinti nuolatinį tiekiamo oro drėkinimą vėdinimo sistemoje. Oras, einantis per drėkinimo medžiagą adiabatinio proceso metu, prisotinamas drėgmės. Į drėkintuvą integruotas vandens filtras išvalo vandenį nuo Legionella bakterijų. Jonizatorius padeda sumažinti bakterijų ir virusų kiekį tiekiamame ore. Visa ši integruota įranga garantuoja saugų veikimą ir sveiką tiekiamą orą. Drėkintuvas yra pagamintas iš aliuminio cinko plieno lakšto C4–M / C3–H korozijos klasės. HUMON drėkintuvas gali būti montuojamas patalpose, kuriose leistinas temperatūros svyravimas yra nuo +5 iki +40°C.

TECHNINIAI DUOMENYS

Aprašymas	Duomenys
Matmenys WxHxL	363 x 275 x 354 mm
Ortakio prijungimo matmenys	Ø200 mm
Drėkinimo galia	0–3,2 l/h
Maitinimas	230 V / 50 Hz
Vardinė srovė	8,1 A
Šildytuvo galia	1100 W
Vidutinis metinis suvartojimas	100–800 kWh
Vandens vartojimas	0–7 l/h
Vandens jungtis	1/2" išorinis sriegis
Drenažo jungtis	90° alkūnė ½“ – ½"
Darbinis oro kiekis	80–500 m³/h
Svoris	9,5 kg
Vandens kokybė	Kietumas < 9 dGH, 3,2 mg-ekv/l, TDS < 350 ppm
Gamykliniai nustatymai	Tiekiamo oro nustatymai 50%, 18°C Vidaus patalpų drėkinimas iki 45% Paleidimas pagal lauko oro temperatūrą, žemiau +12°C

TECHNINIAI DUOMENYS

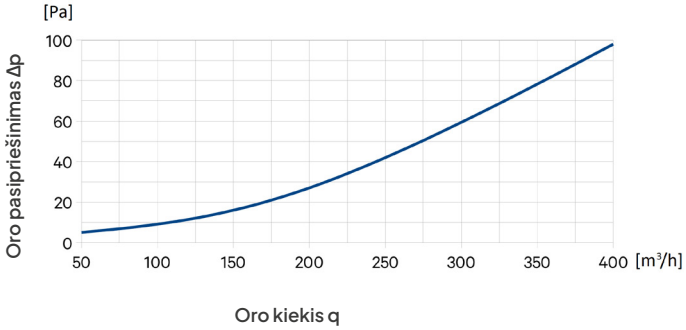

Veiksniai, turintys įtakos patalpų oro prisotinimui drėgme:

- Lauko oro drėgmė ir temperatūra
- Vėdinimo įrenginio tipas
- Į patalpas tiekiamo oro kiekis
- Į patalpas tiekiamo oro santykinės drėgmės ir temperatūros nustatymai
- Patalpų apdailos ir baldų medžiagos
- Vėdinimo sistemos eksploatavimo ypatumai
- Naudojamo vandens temperatūra

Pasiliekame teisę keisti duomenis be atskiro įspėjimo. 2026 10 27

ADIABATINIS ORTAKINIS ORO DRĖKINTUVAS

H200

HUMON

HUMON užtikrina vėdinimo sistemos tiekiamo oro drėkinimą pagal užduotus parametrus. Rekomenduojamos santykinės oro drėgmės norminės vertės yra nurodytos šalies Higienos normose. Norimos santykinės drėgmės vertės lengvai nustatomos įrenginio valdymo sistemoje.

APSAUGOS BEI PRIJUNGIMO FUNKCIJOS


- PTC šildytuvas su automatine perkaitimo apsauga
- Srauto jutiklis drėkintuvo paleidimui/stabdymui
- Papildomas įjungimo / išjungimo kontaktas
- 0–10 V išorinė įvestis drėkintuvo paleidimui
- Galimybė prijungti slėgio relę srauto indikacijai
- Galimybė prijungti išorinį drėgmės reguliatorių
- Išorinis ištraukiamo oro drėgmės jutiklis T4

PRIVALUMAI

- Tylus veikimas. Drėkintuvo komponentai papildomai sumažina triukšmo lygį oro tiekimo ortakyje vidutiniškai 5 dB(A)
- Tiekiamas oras drėkinamas iki 75% santykinės drėgmės dydžio. (Drėkinimo intensyvumas priklauso nuo lauko oro temperatūros ir drėgmės lygio oro tiekimo ortakyje, matuojamo po vėdinimo įrenginio)
- Įmontuotas pirminis PTC šildytuvas užtikrina reikalingas adiabatinio drėkinimo proceso sąlygas
- Patogus liečiamo ekrano valdymo pultelis reikiamų parametrų nustatymui
- Integruotas vandens filtras Legionella bakterijų sulaikymui
- Jonizatorius oro valymui nuo virusų ir bakterijų
- Išimama nerūdijančio plieno drenažo vonelė higieninei priežiūrai
- Apžiūros durelės su fiksavimo rankena lengvesnei priežiūrai
- Korpusas iš plieno lakšto su aliuminio cinko padengimu aukštai apsaugai nuo korozijos

Lauko oro parametrai		Šilumogrąžio tipas	Tiekiamo oro parametrai prieš drėkintuvą			Papildomai prisotinamos drėgmės kiekis, RH, %
T, °C	RH, %		T, °C	RH, %	Q, m³/h	
10	80	Plokštelinis	19	45	100	27
					300	25
	90			50	100	27
					300	23
5	80			32	100	36
					300	29
	90			36	100	34
					300	27
0	80			22	100	40
					300	29
	90			25	100	40
					300	27
-5	80			15	100	45
					300	30
	90			16	100	45
					300	30
-10	80			9	100	46
					300	33
	90			11	100	46
					300	32
10	80	Rotacinis	19	45	100	27
					300	25
	90			47	100	27
					300	23
5	80			33	100	36
					300	29
	90			34	100	34
					300	27
0	80			30	100	40
					300	29
	90			31	100	40
					300	27
-5	80			28	100	45
					300	30
	90			28	100	45
					300	30
-10	80			27	100	46
					300	33
	90			28	100	46
					300	32
10	80	Plokštelinis entalpinis	19	51	100	27
					300	25
	90			51	100	27
					300	23
5	80			48	100	36
					300	29
	90			49	100	34
					300	27
0	80			45	100	40
					300	29
	90			46	100	40
					300	27
-5	80			43	100	45
					300	30
	90			43	100	45
					300	30
-10	80			42	100	46
					300	33
	90			43	100	46
					300	32

Santykinės drėgmės kiekis po drėkintuvo, RH, %

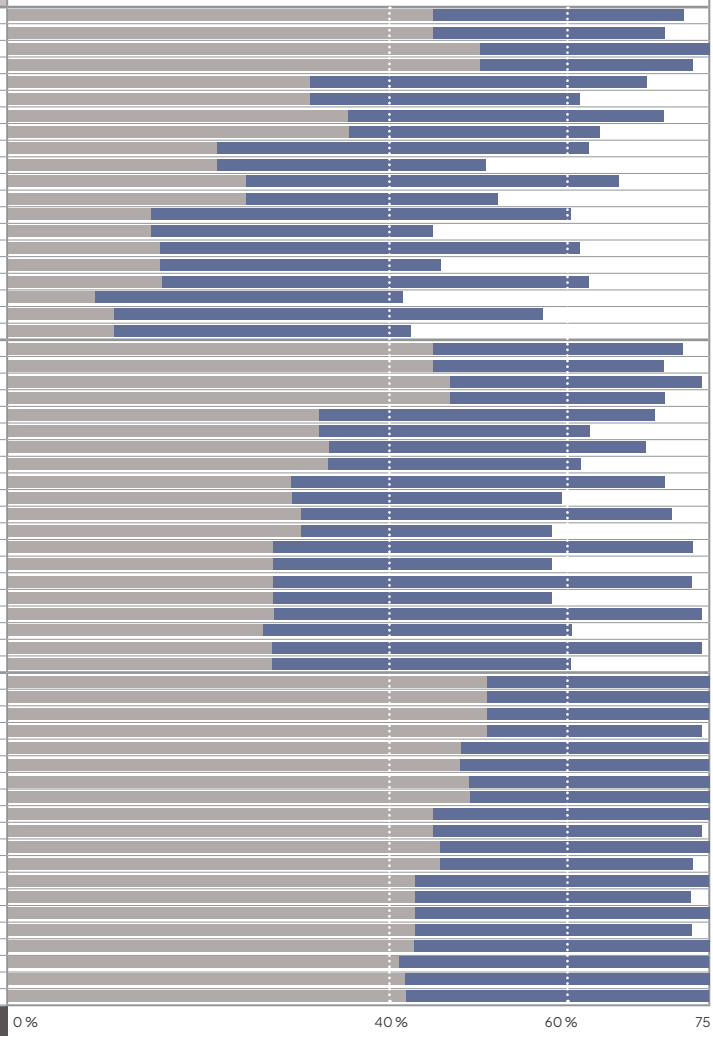

Skaičiavimo sąlygos: patalpoje 20°C/50%, į drėkintuvą +19°C, po drėkintuvo +18°C

Ženklinimas: T, ºC oro temperatūra; RH, % santykinė drėgmė; Q, m³/h oro srautas.

Pastaba: kai santykinės drėgmės kiekis po drėkintuvo pasiekia 75 % automatiškai stabdomas drėkinimo intensyvumas.

CE

Testuotas ir sertifikuotas
Atitinka EMC 2014/30/EU bei žemų įtampų 2014/35/EU direktyvas.

Daugiau informacijos:
www.humon.lt

Kilmės šalis: Lietuva